Aufstellplan

Maschinenumgebung 1 m Platz freihalten!

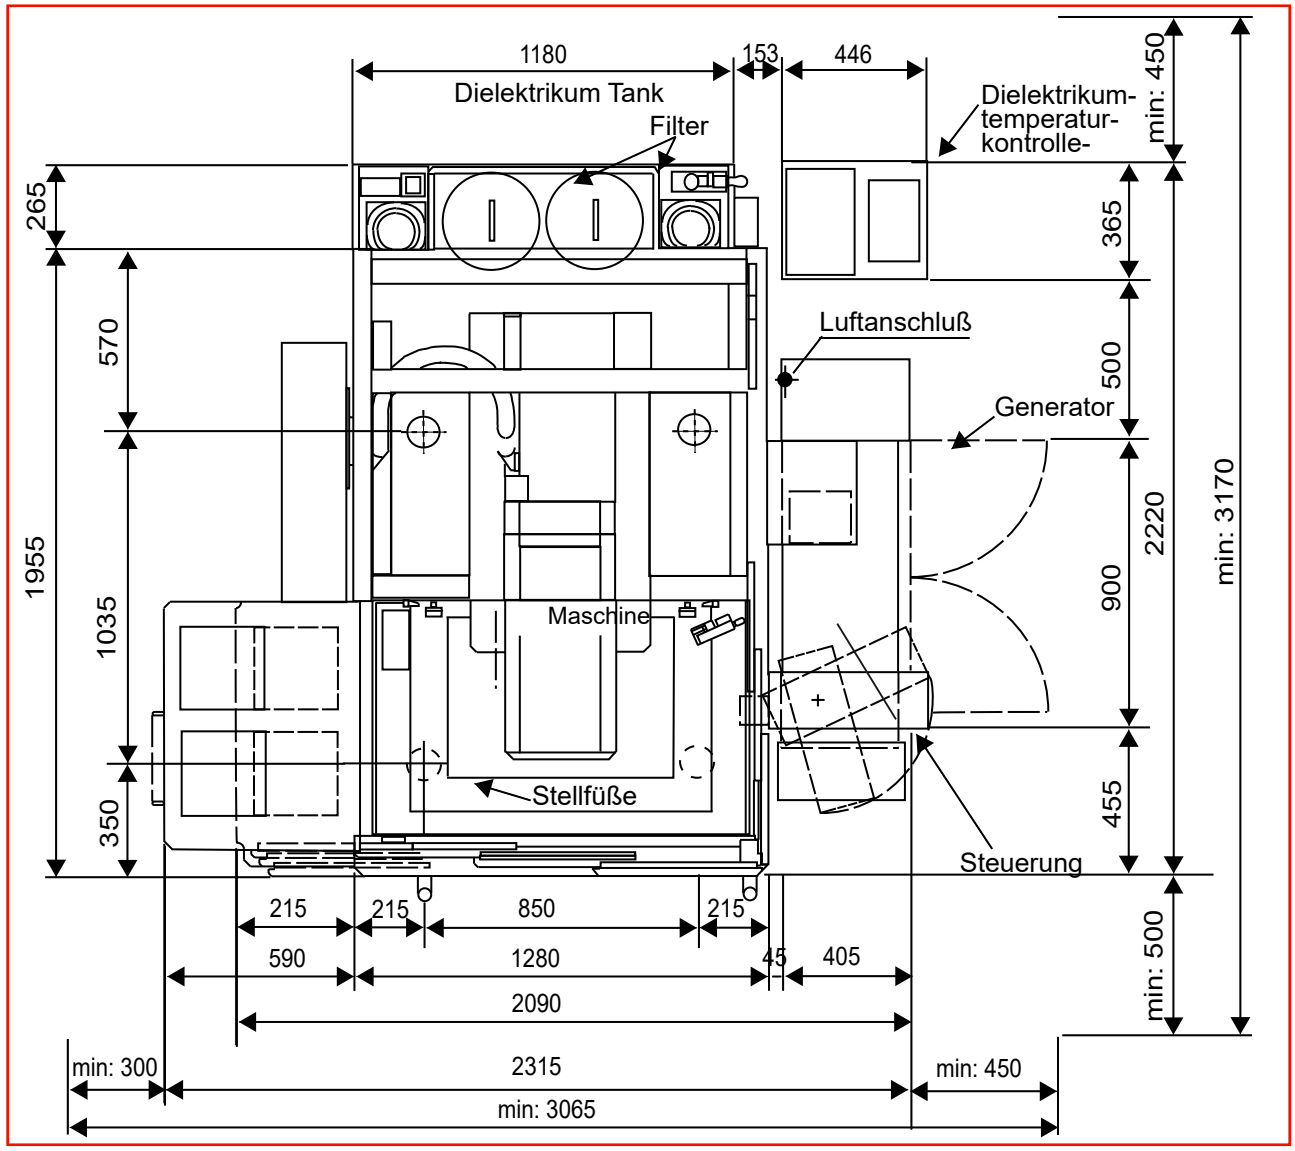

Zusatzinformation

Gewicht Maschinenkörper:	3000 kg
Gewicht Generator:	300 kg
Höhe der Maschine: (mit Stellfüßen und Entlüftungsrohren)	2400 mm
Erforderliche Mindestmaße für Tür-/Tordurchgänge (BxH) mit LS20T-ATC	1915 x 2500 mm

1: Stromanschluß
3 Phasen 400 V / AC, PE
± 10%, 50/60 Hz
Absicherung Zuleitung mindestens 32 A träge

Ggf. Generatorabhängig ist ein Transformator erforderlich
Zur Maschine gehört ein Transformator mit den
Maßen BxTxH (1,2 m x 0,4 m x 1,2 m)
Gewicht 300 kg

Der Transformator ist in einem Abstand von max. 5 m zur Maschine zu platzieren. Hierbei ist die max. Kabellänge zum Querschnitt zu berücksichtigen. Die Daten sind aus den Unterlagen des Transformators zu entnehmen. (Kabel nicht im Lieferumfang)
Der Anschluß des gelierferten Transformators muss aufgrund der regional unterschiedlichen Bestimmungen der Stromversorger durch die kundenseitig bereitgestellten Elektriker erfolgen.

2: Pneumatikanschluß 5-7 kgf/cm3 » 500-700 kpa
Luftmenge minimal 27 l /min
3/8" Schlauchanschluß

3: Für eine Feuerlöschanlage ist ein Festanschluß in der Nähe der Steuerung erforderlich. Eine Steckdose ist nicht zulässig.

4: Netzwerkanschluß

5: Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden. Nicht zum Leistungsumfang von MITSUBISHI gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV Richtlinie.

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

EA-S - Serie
Modell/Model: EA12-S

	Datum/ Date:	Name/ Name:
gezeichnet/drawn:	27.01.15	S. Barg
geprüft/checked:	03.05.16	Y. Ucar
überarbeitet/revised:	17.05.16	Y. Ucar

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications subject to change without notice