


Aufstellplan

Maschinenumgebung 1 m Platz freihalten!

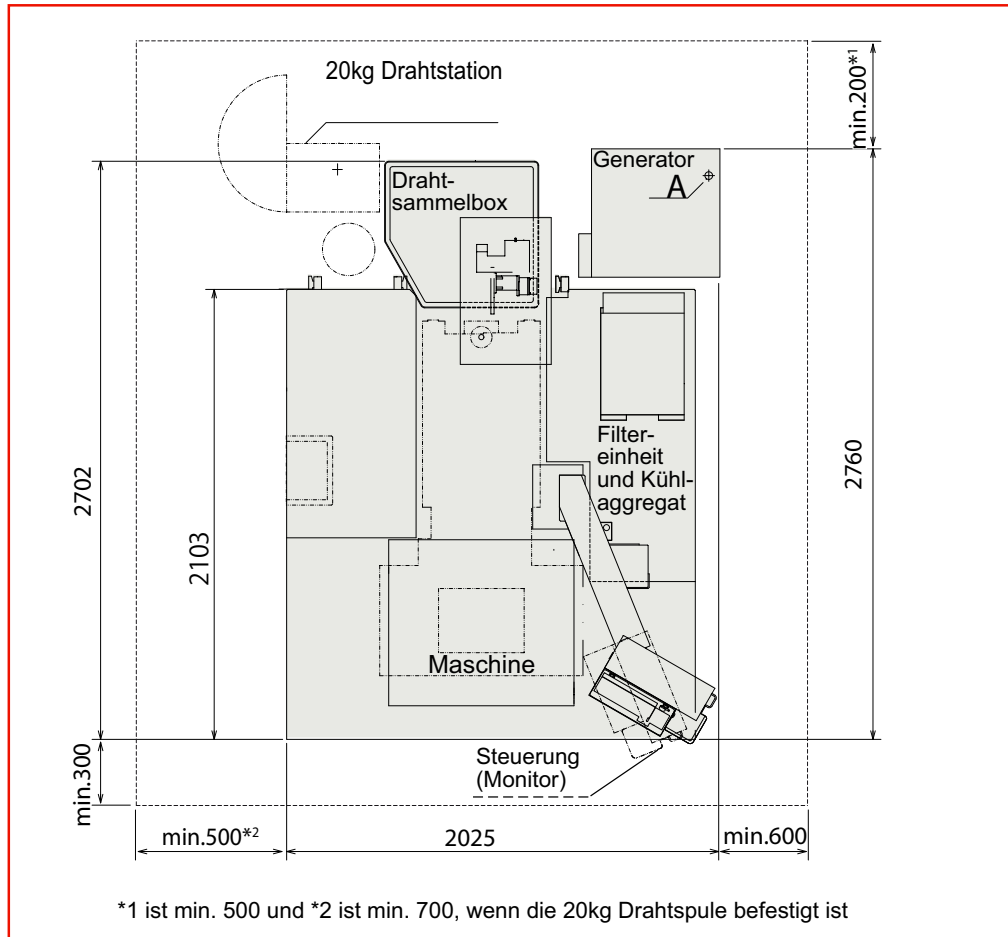

Zusatzinformation

Gewicht Maschinenkörper: 2700 kg
 Gewicht Generator: 240 kg
 Höhe der Maschine: 2015 mm

Erforderliche Mindestmaße für Tür-/Tordurchgänge (BxH) 1910 x 2015 mm

- 1: Stromanschluß
 3 Phasen 400 V / AC, PE
 $\pm 10\%$, 50/60 Hz
 Absicherung Zuleitung mindestens 32 A träge

Ggf. Generatorabhängig ist ein Transformator erforderlich
Zur Maschine gehört ein Transformator mit den
Maßen BxTxH (0,8 m x 0,35 m x 0,9 m)
Gewicht 199 kg

Der Transformator ist in einem Abstand von max. 5 m zur Maschine zu platzieren. Hierbei ist die max. Kabellänge zum Querschnitt zu berücksichtigen. Die Daten sind aus den Unterlagen des Transformators zu entnehmen. (Kabel nicht im Lieferumfang)
 Der Anschluß des gelieferten Transformators muss aufgrund der regional unterschiedlichen Bestimmungen der Stromversorger durch die kundenseitig bereitgestellten Elektriker erfolgen.

- 2: Wasseranschluß: Einmaliges Befüllen des Systemes mit Wasser, kein fester Wasseranschluß nötig
- 3: Pneumatikanschluß 5-7 kgf/cm³ » 500-700 kpa
 Luftmenge minimal 42 l/min, (mehr als 75 l/min bei AT System mit 0,1 mm Drahtdurchmesser)
 3/8" Schlauchanschluß
- 4: Netzwerkanschluß
- 5: E.KO-Ioniser Maße BxTxH (370 x 660 x 1150 mm)
- 6: Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden. Nicht zum Leistungsumfang von MITSUBISHI gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV Richtlinie.



| | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Datum/Date: | Name/Name: | Technische Änderungen vorbehalten Specifications subject to change without notice www.mitsubishi-edm.de |
| gezeichnet/drawn: | 27.04.12 | S. Barg | |
| geprüft/checked: | 15.05.12 | M. Funahashi | |
| überarbeitet/revised: | 12.12.17 | Y. Ucar | |